
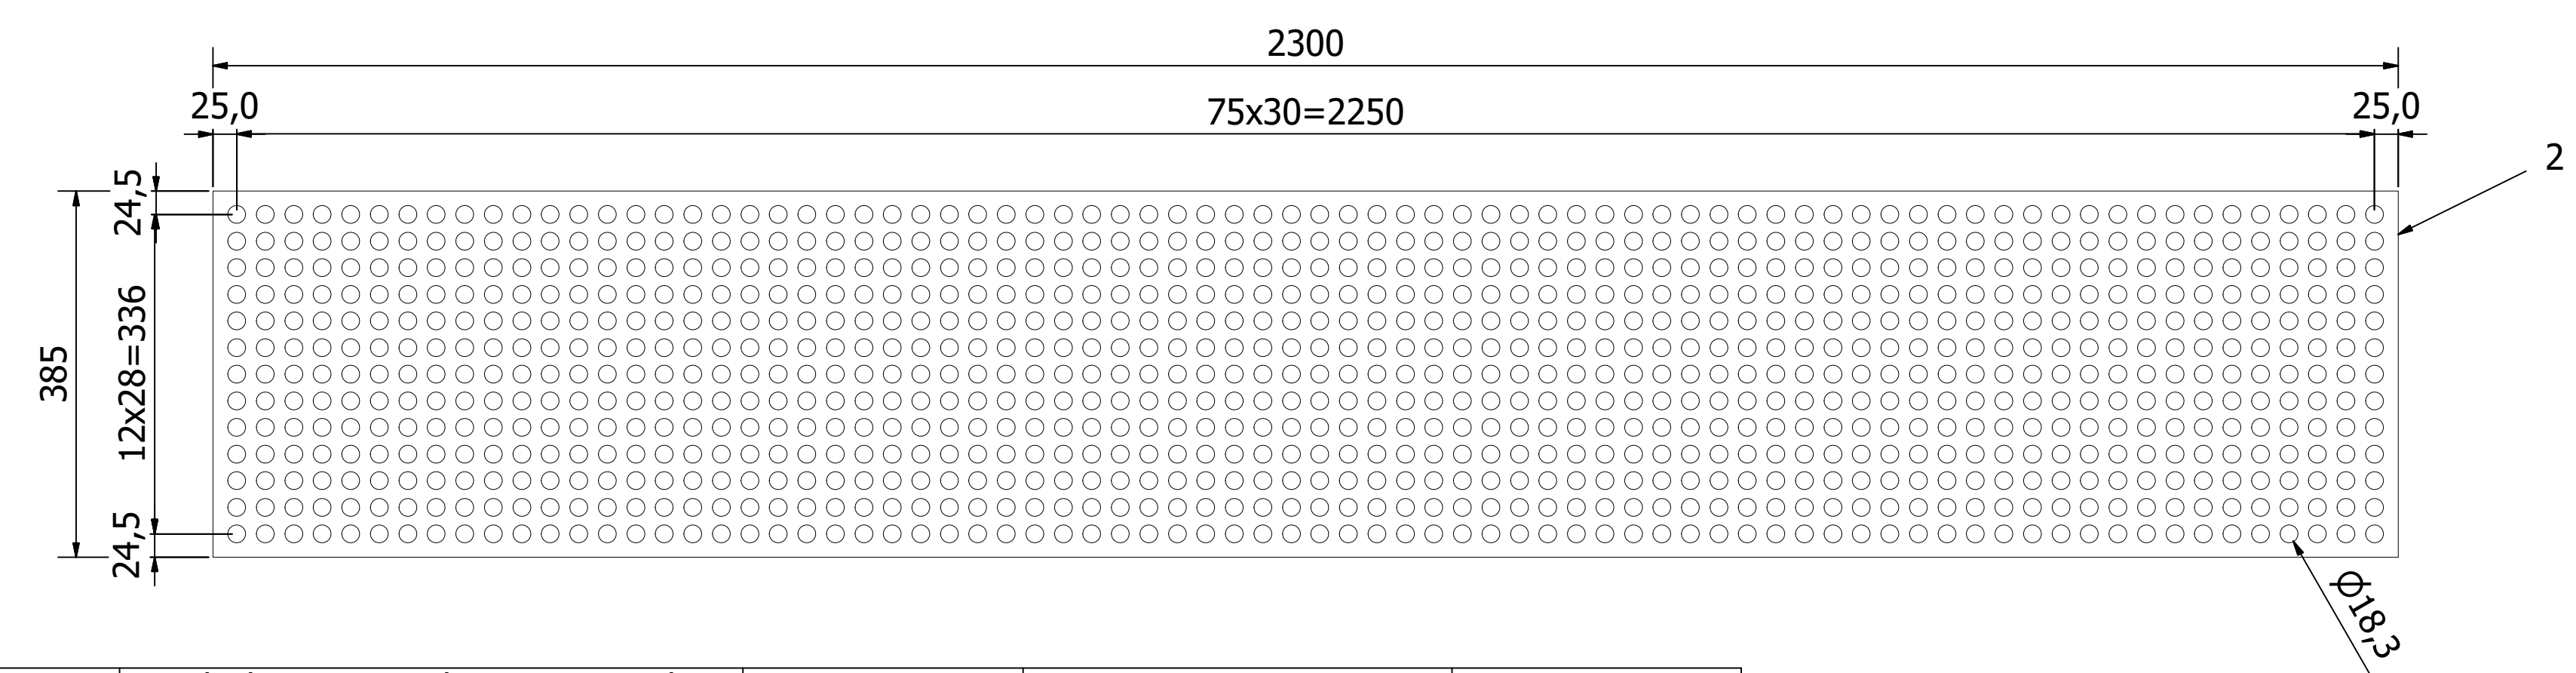
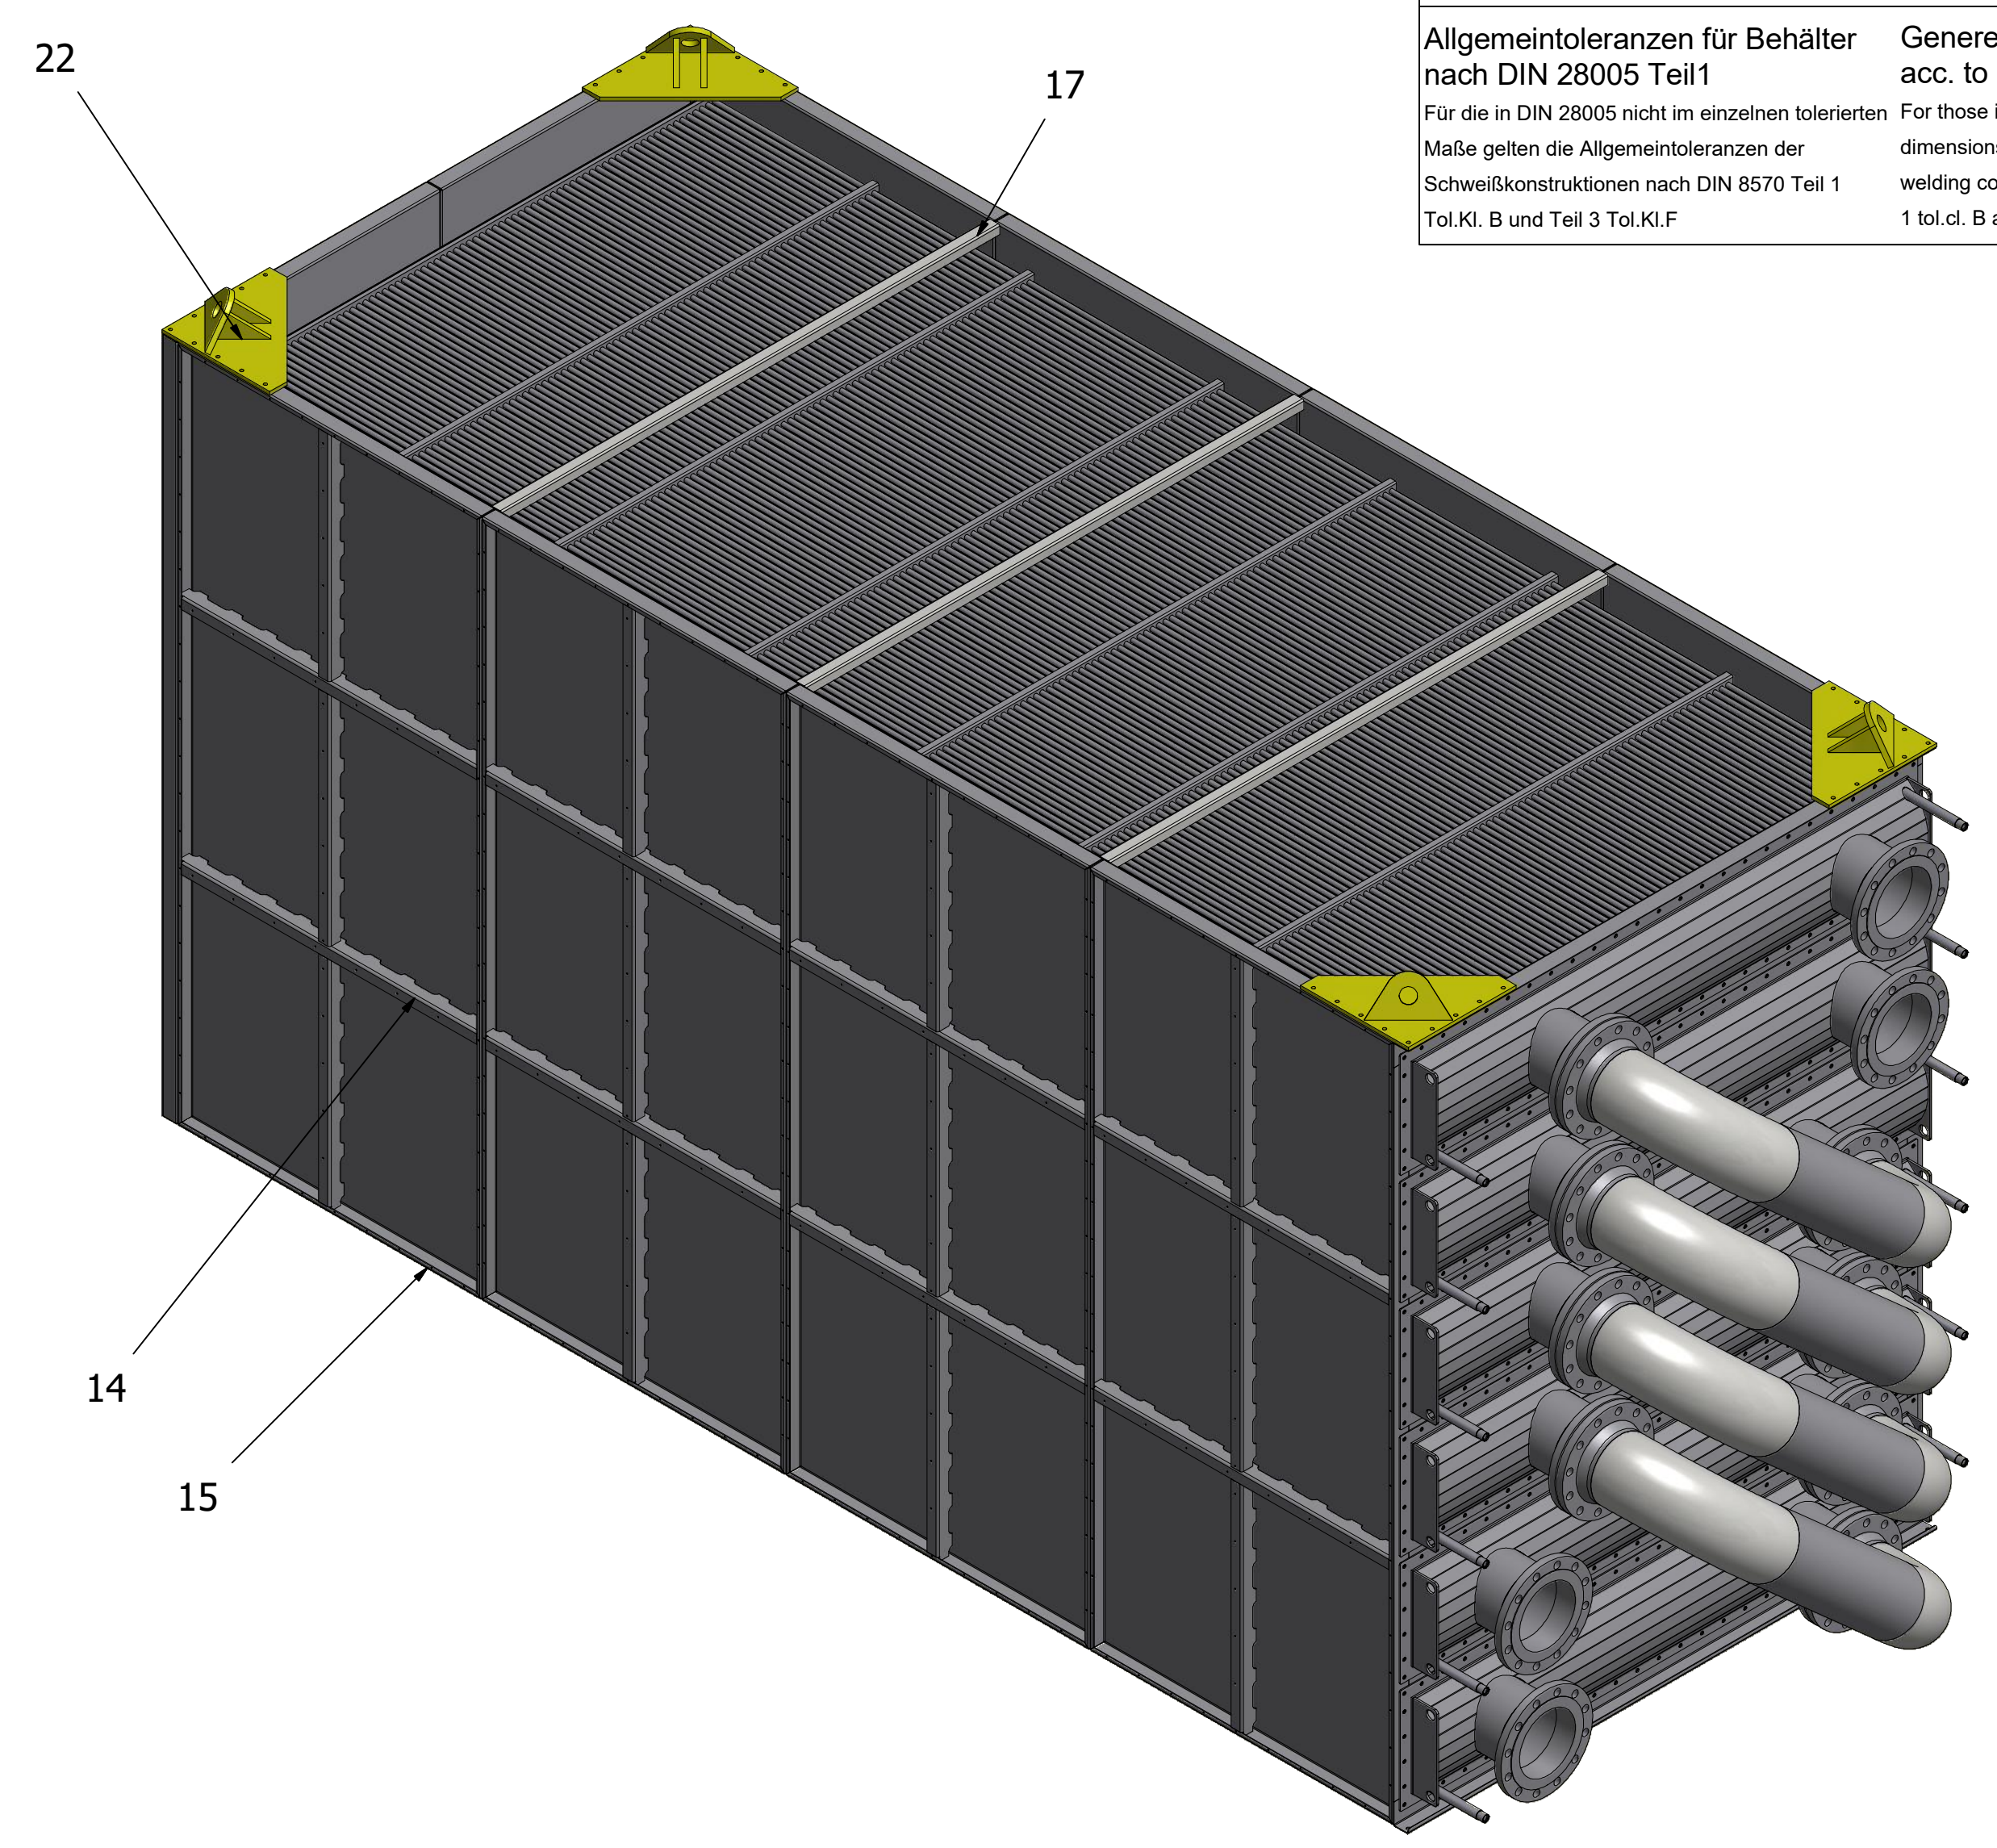


installation position

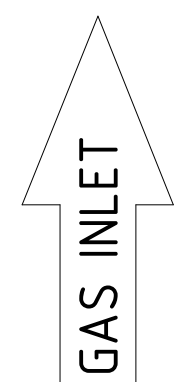

ANSCHLÜSSE CONNECTIONS									
POS. ITEM	ANZAHL NO OF	NENNWEITE NOM P. S.	NENNDRUCK PRESSURE NOM	DICHTFLÄCHE FLANGE FACE	TYP TYPE	NORM	ABMESSUNG DIMENSION	VERWENDUNG USE	
N 01	2	DN250	25	B1	B11	1092-1	Ø 273x7,1	EINTRITT / INLET	
N 02	2	DN250	25	B1	B11	1092-1	Ø 273x7,1	AUSTRITT / OUTLET	
N 03	6	DN15	-	-	-	-	G1/2"	ENTLEERUNG / DRAIN	
N 04	6	DN15	-	-	-	-	G1/2"	ENTLÜFTUNG / VENTILATION	

Die anzuschließenden Rohrleitungen erst nach Montage der Wärmetauscher anpassen.
 Adapt pipework after heat exchanger have been mounted.

	23	24	Zwischenbodenfixierung	18x1-4760	1.4462				
	22	4	Hebevorrichtung Scheuch	s=20/15	S355JR/S235JRG2				
	21	8	Bogen BA3 90°	273x2.9	1.4571	EN 10253-4		EN 10204/3.1	
	20	24	U-Profil	50x50x50x4-2725	1.4571				
	19	36	U-Profil	50x50x50x4-2210	1.4462				
	18	5	U-Profil	115x40x40x3-2310	1.4462				
	17	5	U-Profil	50x40x40x3x2310	1.4462				
	16	6	U-Profil	150x50x50x4-2310	1.4462				
	15	-	Rahmenteile	s=3	1.4462				
	14	-	Versteifung	s=4	Allgemein				
	13	6	Flanschrahmen	s=4	1.4571				
	12	6	Zwischenboden	s=3	1.4571				
	11	6	Wegeblech	s=3	1.4571				
	10	12	Muffe	1/2"	1.4571				
	9	12	Rohr	33,7x2,6	1.4571	EN 10217-7		EN 10204/3.1	
	8	20	Vorschweißflansch	273x7,1	1.4571	EN 1092-1		EN 10204/3.1	
	7	16	Rohr	273x6,3	1.4571	EN 10217-7		EN 10204/3.1	
	6	12	Kammerendblech	s=8	1.4462	EN 10028-7		EN 10204/3.1	
	5	12	Kammerendblech	s=8	1.4571	EN 10028-7		EN 10204/3.1	
	4	6	Kammer	s=6	1.4462	EN 10028-7		EN 10204/3.1	
	3	6	Kammer	s=8	1.4571	EN 10028-7		EN 10204/3.1	
	2	12	Rohrboden	2300x385x15	1.4571	EN 10028-7		EN 10204/3.1	
	1	5928	Rohr 18x1	18x1-5530	1.4462	EN 10217-7		EN 10204/3.1	
	OBJEKT	ANZAHL	BAUTEILNUMMER	ABMESSUNG	MATERIAL	NORM	ABNAHMEZ.		
Wichtige neue Verfertigung, Veränderung oder Änderung dieses Dokumentes, Verweisung und Markierung eines Tyloses als DIN-Bild verleiht, sowie nicht ausführbar sind durch Folienanmerkung mit CALDARIUS Apparatebau GmbH gestattet. Distribution, reproduction, distribution and/or processing of this document, obligation and consequences of its contents from third parties are prohibited unless authorised by CALDARIUS Apparatebau GmbH.									
Betriebsdruck operating pressure	22	bar	Wege routes	2	Datum date	Name name	Besteller buyer	Scheuch	Nr. 188803
Prüfdruck test pressure	37	bar	Rohrtyp tubetype	VAO	03.07.2018	Zöbl A.	Endkunde customer	-	Nr. -
max. zul. Betriebstemp. max. allow. temperature	110	°C	Medium medium	-	gepr. test	03.07.2018	Hofmanninger J.	Position position	Auftrag order
Inhalt volume	6x1145	lt.	Kategorie category	I	Allgemeintoleranz general tolerance		Elemente elements	6	103413
Gewicht weight	19300	kg	Modul modul	A	ISO 2768CL		Stück piece		
Auslegung interpretation	AD-Merkblätter 2000	AD-Information sheet 2000							
Abnahmen nach degrease to	DGR 2014/68/EU	PED 2014/68/EU							
Fabrikationsnummer serial number									
103413-10/1	103413-10/5								
103413-10/2	103413-10/6								
103413-10/3									
103413-10/4									

 ENERGIE ERZUGT MAN NICHT - MAN WANDELT SIE UM	 PENKE, REINEWARD & CO. GMBH
CALDARIUS Apparatebau GmbH Prismwald 8 A-6860 Haag am Hausruck +43(0)732/46230-0	Penke, Reineward & CO. GmbH Mittelstraße 86 32805 Horn-Bad Meinberg +49(0)5234/8226-0

Zeichnungsnummer drawing number	Rev. rev.
AF-5500/2300-13f-W2-VAO-30/28-HU7	A3
103413-10	03
Zeichnungsnummer + 3D Dateiname drawing number + 3D Dateiname	Maßstab scale
Die CALDARIUS Apparatebau GmbH behält sich für diese Zeichnung alle Rechte vor caldarius Apparatebau GmbH reserves all rights for this drawing	1:15
Schutzmerk nach DIN ISO 14016 beachten note Copyright notice according to DIN ISO 14016	